**Lieferwerk:** MOAG Linth AG **Prüfstelle:** Prüflabor AG

# Walzasphalt - Deklaration 2026 — AC B 16 S

| Mischgutangaben | Sollwerte | Anforderungen |
|---|---|---|
| Bindemittel: | | |
| Ziel-Bitumen | PmB 45/80-65 (CH-E) | |
| - ∑ lösl. Bindemittelgehalt M-% | 4.4 | Toleranz EW = ± 0.6 |
| Zugabebitumen | PmB 90/150-80 | |
| Rückgewinnung aus Mischgut: | | |
| - Penetration: min. [$^1/_{10}$ mm] | 35 | 35 |
| - Penetration: max. [$^1/_{10}$ mm] | 70 | 70 |
| - Erweichungspunkt R+K: min. | 60 | 60 |
| - Erweichungspunkt R+K: max. | 80 | 80 |
| - Elastische Rückstellung [%] | ≥ 50 | ≥ 50 |
| Mineralstoffe Herkunft: | | |
| - Füller | Eigenfüller | |
| - Kalkhydrat | | |
| - feine Gesteinskörnung | Holcim Schweiz AG | |
| - grobe Gesteinskörnung | Holcim Schweiz AG | |
| - Mineralanteil Sand < 2.0 mm | 30 M-% | |
| - Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm | 70 M-% | |
| Mineralkategorie | C 70/10 | C70/10 |
| Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen | | |
| - Sekundärsplitt M-% | 10 | >0 - 20% |
| Recycling-Granulat | | |
| - Kaltzugabe M-% | 0 | --- |
| - Warmzugabe M-% | 50 | 40 - 60% |
| Marshall-Werte: | | |
| - Verdichtungstemperatur | 155 °C | |
| - Raumdichte Mg/m³ | ~ 2.402 | |
| - Rohdichte Mg/m³ | ~ 2.516 | |
| - Hohlraumgehalt Vm, Vol-% | 4.5 | 3.0…6.0 |
| - Hohlraumfüllungsgrad VFB,% | 69.6 | --- |
| - Stabilität S kN | --- | --- |
| - Fliessen F, mm | --- | --- |
| Bei H und S Belägen: | | |
| Spurrinnentest LCPC [29] | | |
| - 10000 Prüfzyklen % | 2.08 | ≤ 10% |
| - 30000 Prüfzyklen % | --- | --- |
| Wasserempfindlichkeit % | 96 | ≥ 70% |

**Code:** 53 PYA

| | | erfüllt |
|---|---|---|
| Typprüfung<br>Nummer: 26-00763<br>gültig bis: 27.04.2031 | | ja |
| Konformitätserklärung | | ja |

**Umweltwirkung:**

Umweltbelastungspunkte
**UBP/t** keine Angabe

Treibhausgasemissionen
**kg $CO_2$ - eq/t** keine Angabe

| Korngrössenverteilung: | mm | | | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| - Einzelwerte Siebdurchgang | 45.0 | [M-%] | 100.0 | |
| | 31.5 | [M-%] | 100.0 | |
| | 22.4 | [M-%] | 100.0 | |
| | 16.0 | [M-%] | 95.0 | -9/+5 |
| | 11.2 | [M-%] | 81.0 | |
| | 8.0 | [M-%] | 64.0 | ± 9 |
| | 5.6 | [M-%] | 53.0 | |
| | 4.0 | [M-%] | 45.0 | |
| | 2.0 | [M-%] | 30.0 | ± 7 |
| | 1.0 | [M-%] | 20.0 | ± 5 |
| | 0.5 | [M-%] | 15.0 | |
| | 0.25 | [M-%] | 11.0 | |
| | 0.125 | [M-%] | 9.0 | |
| | 0.063 | [M-%] | 7.0 | ± 3 |

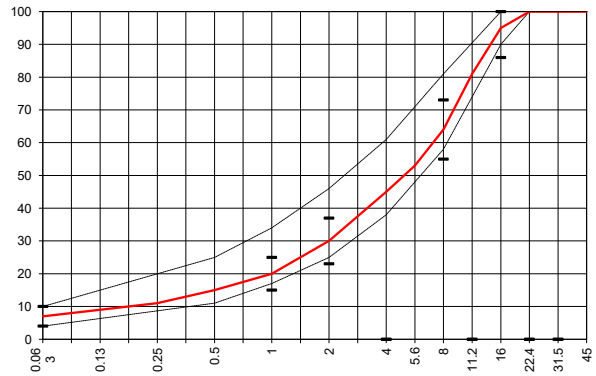


Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

Datum: 08.09.2026
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
prüflabor
Prüflabor AG
Rorschacherstrasse 95
CH-9402 Mörschwil

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer