



Lieferwerk:

Mifag Weiningen AG

Prüfstelle:

Prüflabor AG


Walzasphalt - Deklaration **2026** **SDA 8 -12**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	15 PZA
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB 45/80-65 (CH-E)			
- ∑ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.8	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	PmB 45/80-65 (CH-E)			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [¹ / ₁₀ mm]	35	35		
- Penetration: max. [¹ / ₁₀ mm]	70	70		
- Erweichungspunkt R+K: min.	60	60		
- Erweichungspunkt R+K: max.	80	80		
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 60	≥ 60		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	ESPA Frauenfeld			erfüllt
- grobe Gesteinskörnung	ESPA Frauenfeld			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	21 M-%			ja
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	79 M-%			ja
Mineralkategorie	C 95/1	C95/1		
Split aus Ausbaupasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	0	---		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%	0	---		
- Warmzugabe M-%	0	---		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.152			
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.446			
- Hohlraumgehalt V _m , Vol-%	12.0	10.0...14.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	50.4	---		
- Stabilität S kN	---	---		
- Fliesen F, mm	---	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	5.89	---		
Wasserempfindlichkeit %	90	≥ 70%		

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	25-01485	ja
gültig bis:	02.06.2030	
Konformitätserklärung		ia

Umweltwirkung:
 Umweltbelastungspunkte
 UBPT keine Angabe
 Treibhausgasemissionen
 kg CO₂ - eq/t keine Angabe

Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100.0	
	31.5 [M-%] 100.0	
	22.4 [M-%] 100.0	
	16.0 [M-%] 100.0	
	11.2 [M-%] 100.0	
	8.0 [M-%] 96.0	-8/+5
	5.6 [M-%] 60.0	
	4.0 [M-%] 34.0	± 7
	2.0 [M-%] 21.0	± 6
	1.0 [M-%] 15.0	± 4
	0.5 [M-%] 12.0	
	0.25 [M-%] 10.0	
	0.125 [M-%] 8.0	
	0.063 [M-%] 7.0	± 2

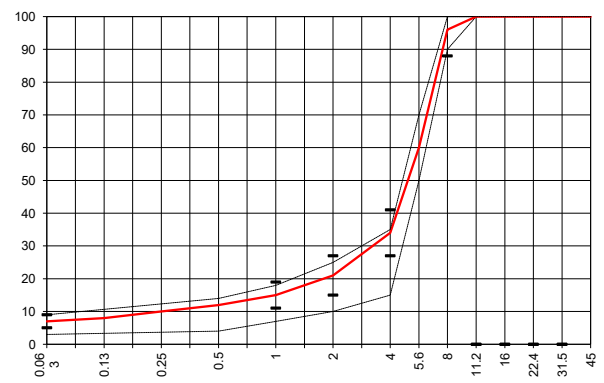

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk

Datum: 26.02.2026
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor
prüflabor
 Prüflabor AG
 Rorschacherstrasse 95
 CH-9402 Mörschwil

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer